


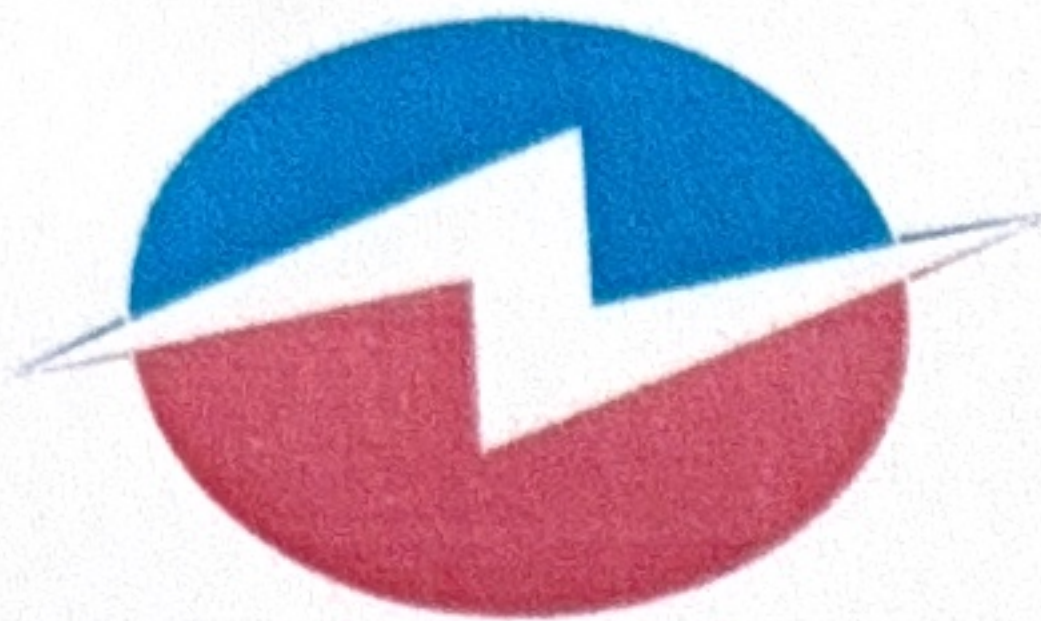

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ООО «ДВЭЦ»)

680021, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26, оф. 6 тел (4212) 45-97-97 ИНН/КПП 2721148448/272101001

energocentr.dv@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №67 от 29.04.2026 г.

на проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования до 1000 В на объекте: *ФКУЗ "Хабаровская противочумная станция" Роспотребнадзора, пер. Санитарный, 7. Зоологическая лаборатория*

Предлагаем провести электроизмерительные работы электрооборудования с целью обнаружения неисправного или не соответствующего нормам и правилам устройства электроустановок (ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ) электросетей и электрооборудования. А также с целью предотвращения несчастных случаев, случаев возгорания электропроводки и остановки производственного процесса, для дополнительного мониторинга возможных неисправностей или несоответствия нормам электрооборудования с целью предупреждения внештатных ситуаций.

Предложенные работы включают в себя полный спектр обследования электросетей 0,4кВ:

- Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м с составлением паспорта на заземляющие устройство;
- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
- Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль";
- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ;
- Дефектная ведомость с замечаниями и рекомендациями, а также проведение тепловизионной съемки ВРУ, ЩО, ЩС.

Сумма работ :

– **15 000** рублей, без НДС (упрощенная система налогообложения). Данные сумма включают все накладные расходы.

Электроизмерительные и монтажные работы проводятся аттестованным персоналом в комиссии Дальневосточного управления Ростехнадзора, поверенными приборами фирмы Sonel и согласно ГОСТ Р 50571.16-2019(Часть 6. Испытания).

Генеральный директор

О.С. Суровый



Исп. Фомин Павел Альбинович
тел. 8(4212) 45-97-97